


Baie de sonorisation

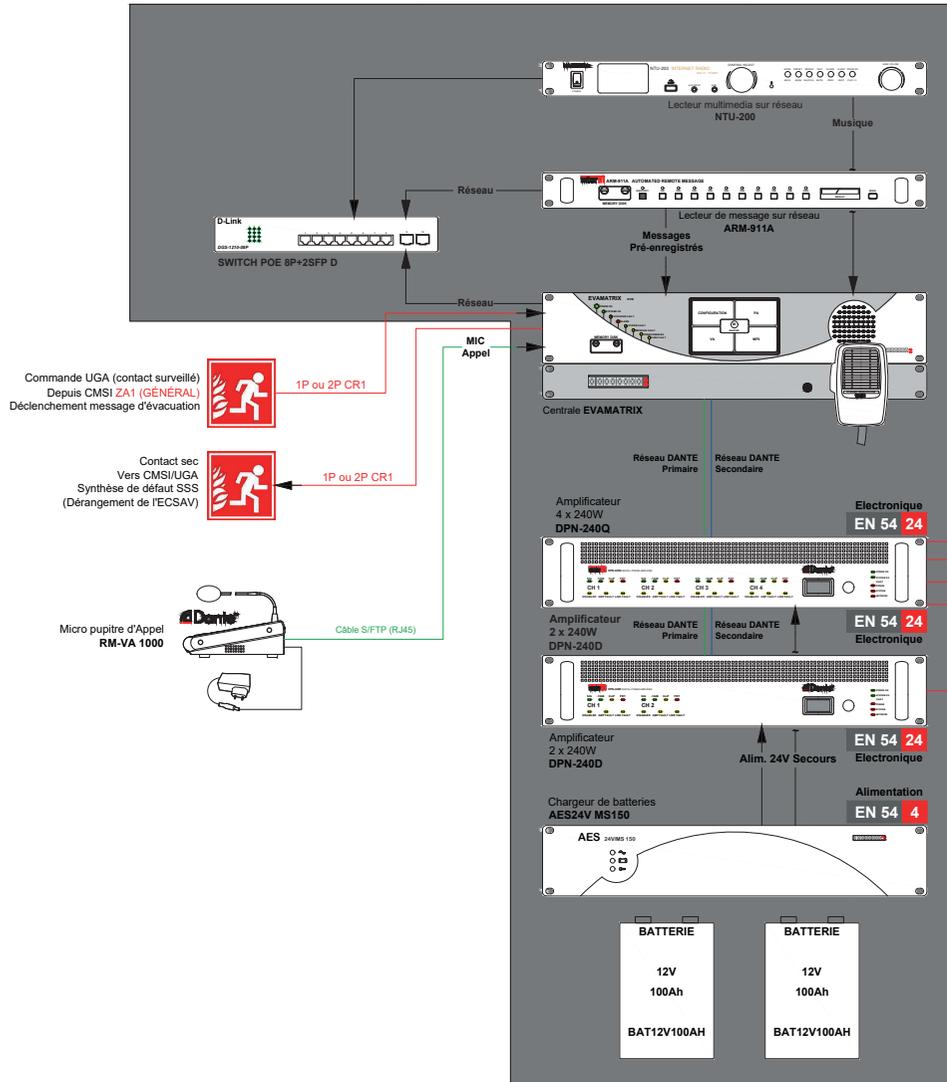

Ligne HP en CR1 2 conducteurs

Acoustique
EN 54 24

EOL-20 :
Eléments de fin de ligne obligatoire sur le dernier HP de chaque fin de ligne.

